


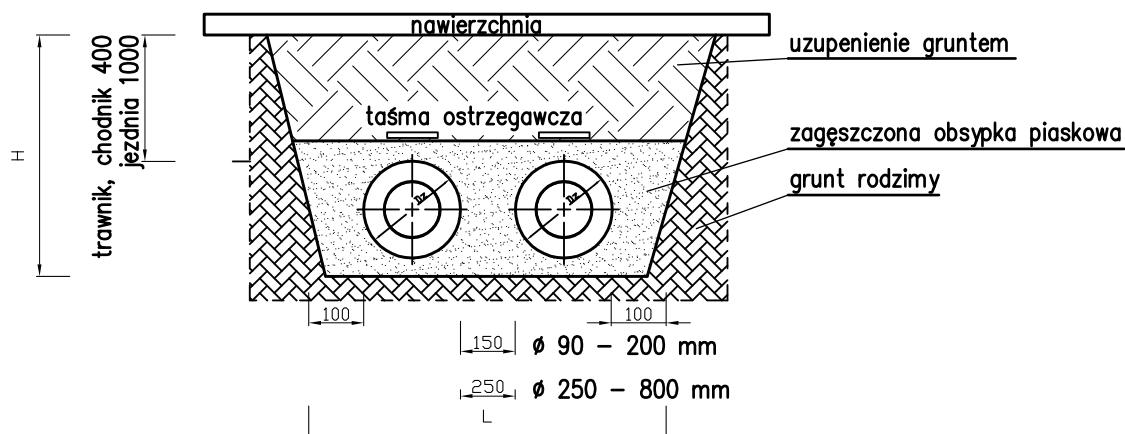

minimalne wymiary wykopów

Dz mm	Lmin m	Hmin m
90	0,70	0,65
110	0,70	0,65
125	0,70	0,65
140	0,75	0,65
160	0,80	0,70
200	0,90	0,75
225	1,00	0,75
250	1,10	0,80
315	1,20	0,90
400	1,40	1,00
450	1,50	1,00
500	1,60	1,10
560	1,80	1,20
710	2,20	1,40
800	2,40	1,50

UWAGI:

- Roboty ziemne winny odpowiadać miejscowym warunkom gruntowym i wykonać zgodnie z BN-83/8836-02
- Głębokość układania rur powinna być zgodna z projektem
- W miejscach łączenia rur należy wykonać poszerzenie 250–300cm dla umożliwienia prawidłowego zespawania rur i wykonania połączeń mufowych.

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preiz. do budynków nr 1, 2, 3 i 4 na os. Broniewskiego w Łowiczu			SKALA: ----
TREŚĆ RYSUNKU:	WYMIARY WYKOPU			NR RYSUNKU: 7
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	12.2025	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	12.2025	
OPRACOWAŁ:	M. Pawicki	-----	12.2025	