
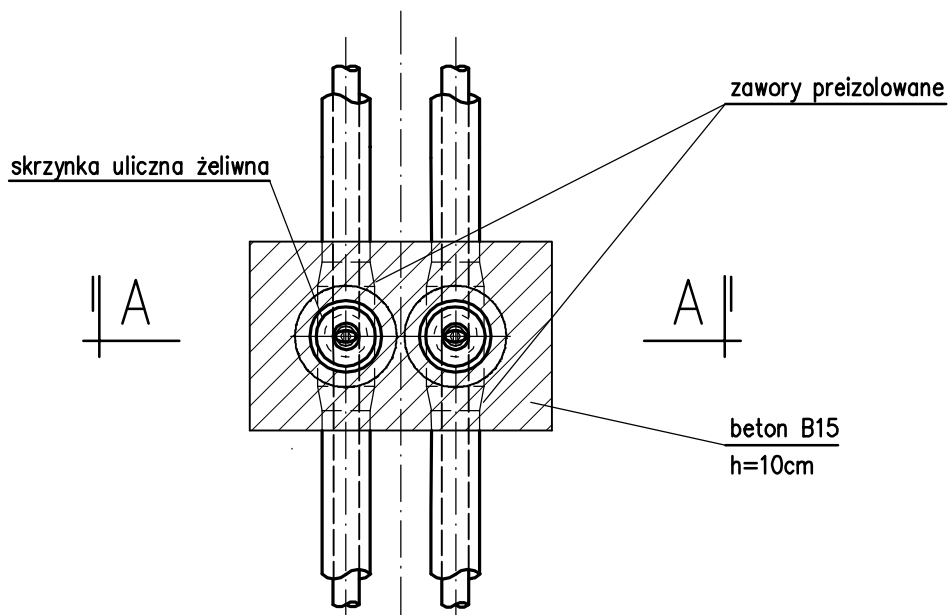


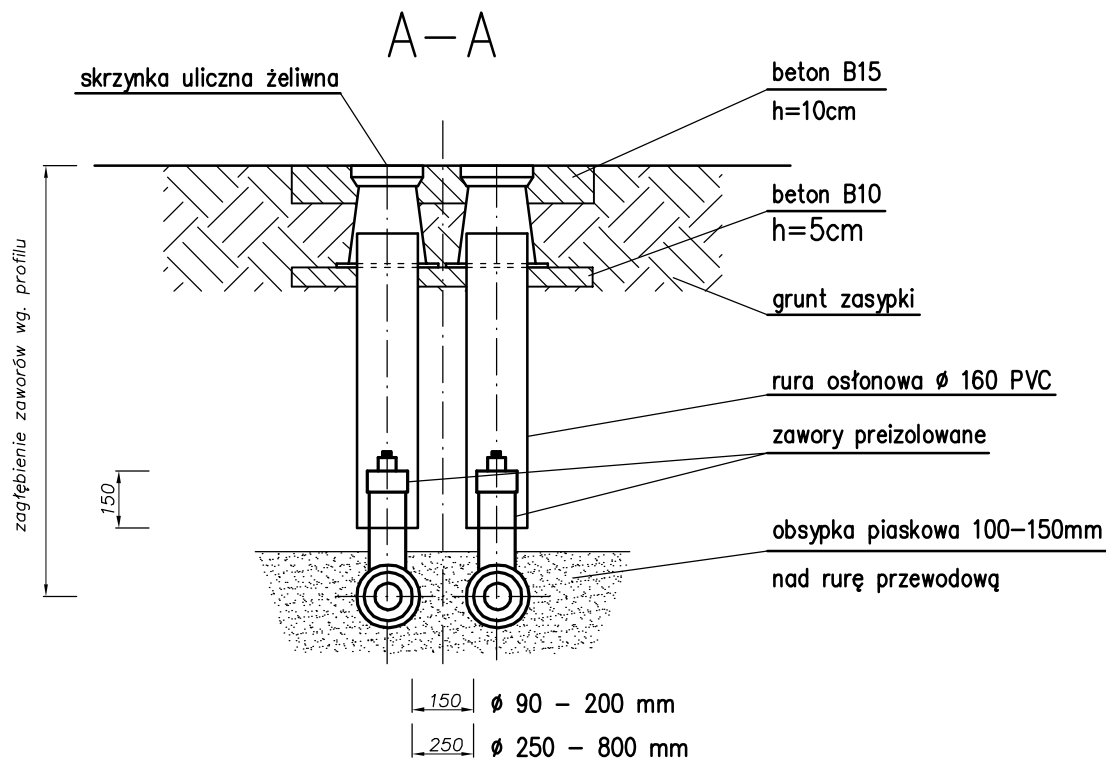

W przypadku montażu zaworów odcinających w jezdniach utwardzonych skrzynkę uliczną należy osadzić w nawiązaniu do istniejących warstw jezdni

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych oraz budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych na osiedlu Starzyńskiego i Noakowskiego w Łowiczu			SKALA:
TREŚĆ RYSUNKU:	ZAWORY PREIZOLOWANE ODCINAJĄCE			NR RYSUNKU: 19
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	04.2025	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	04.2025	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	04.2025	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	-----	04.2025	