


INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22	SKALA:	1:500
TEMAT:	Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z ru. piekz.	NR RYSUNKU:	5
INWESTYCIJ:	do budynków mieszkalnych na os. Dąbrowskiego w Łowiczu		
TREŚĆ:			
RYSUJĄCY:	SCHEMAT ALARMU		
IMIE I NAZWISKO:	A. Gołeniewski	NR UPRAWNIENI:	LOD/2339/
PROJEKTOWAŁ:	P. Bobrowski	DATA:	05.2021
SPRAWDZIŁ:	POSI/07		
OPRACOWAŁ:	M. Studzinski		

Zamknąć pętlę alarmu w mułach
sieciowych rozdajnie 200 mm
na odległej trójniku

UWAGA:
W punkcie PW zamknąć pętlę alarmu – nie łączyć z istniejącymi obwodami alarmu
Punkt pomiaru alarmu w budynku os. Dąbrowskiego 17
Pętlę alarmu przeliczono dla kanału 1 i 3

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ALARMU W POMIĘSZCZENIACH WĘZŁÓW

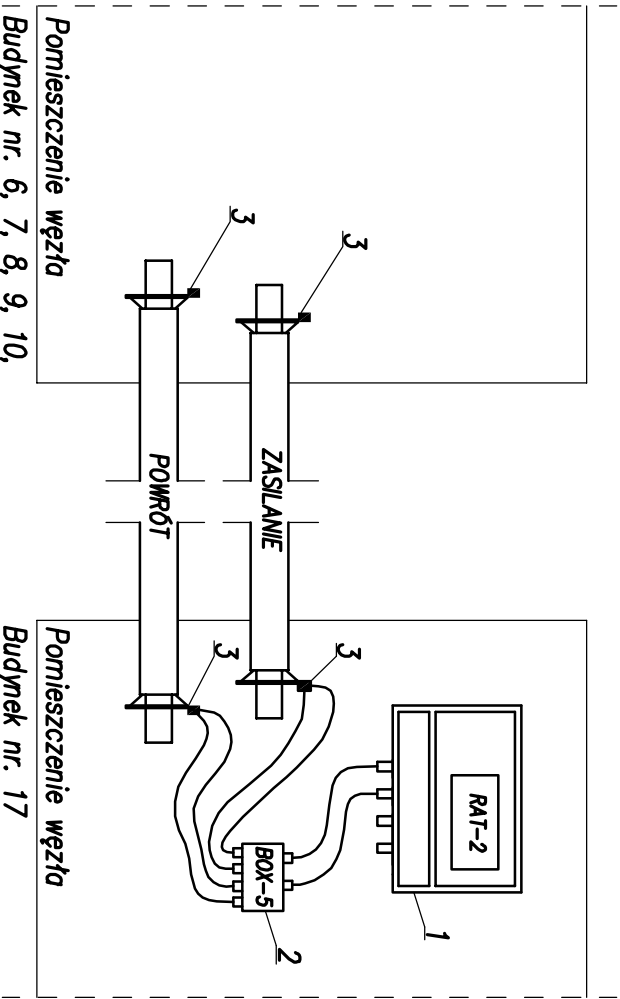

LEGENDA:

- 1 – Sygnalizator usterek RAT-2 – 1 szt
- 2 – Puszka przyłączeniowa BOX-5 z złączami BNC/UHF – 1 szt
- 3 – Puszka przyłączeniowa BOX-3 – 18 szt

